



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŁĘCZNEJ

21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52
tel./fax. (81) 752-41-40, (81) 752-31-67
psse.leczna@sanepid.gov.pl,
<https://www.gov.pl/web/psse-leczna>


ONS.HK.903.5.4.2025

Łęczna, dnia 27.06.2025r.

Urząd Gminy Ludwin
Ludwin 51, 21-075
2049.25.RKP
Wpłynęło dn. 07-07-2025
Przyjęto przez: Monika Gryplicka



04D0016H7

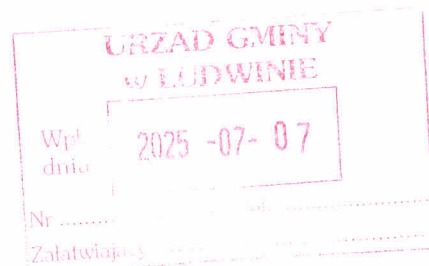

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zezulin, gm. Ludwin**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 757) oraz §3 ust. 1, § 21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po zapoznaniu się z wynikami badania wody pobranej ramach sprawowanego nadzoru w dniu **26.05.2025r.** przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Łęcznej oraz w dniu **26.05.2025r.** i **18.06.2025r.** w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przez Gminę Ludwin, Ludwin 51, 21-075 Ludwin z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zezulin** zawartymi w sprawozdaniach z badań:

- Nr DL-OBF.9052.2.567.2025 z dnia 09.06.2025r. – punkt poboru: WZZ Zezulin, hydrofornia Zezulin – do sieci,
- Nr 2605/25/LUB z dnia 06.06.2025r. oraz 45536/LB/2025 z dnia 04.06.2025r. – punkt poboru: Zezulin, Szkoła Podstawowa w Zezulinie, kran w kuchni,
- Nr 3135/25/LUB z dnia 24.06.2025r. – punkt poboru: WZZ Zezulin, punkt czerpalny w hydroforni,

**stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu**

Powyższe badania wykonano z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zezulin zgodnie z ustalonym harmonogramem kontroli w ramach nadzoru oraz kontroli wewnętrznej na 2025r.

W 1 próbce wody, punkt poboru: WZZ Zezulin, hydrofornia Zezulin – do sieci, stwierdzono zawartość manganu na poziomie $56 \pm 8,4 \mu\text{g/l}$ oraz żelaza na poziomie $410 \pm 62 \mu\text{g/l}$. W związku z przekroczeniem, po przeprowadzonej analizie ryzyka nie stwierdzono zagrożenia dla konsumentów. Jednocześnie zobowiązano dostawcę wody do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Ponownie pobrana próbka w dniu 18.06.2025r. z w/w punktu monitoringowego nie wykazała przekroczeń.

Wyniki badań próbek pobranych z w/w punktów monitoringowych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wykazały, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1: część A. Parametry mikrobiologiczne Tabela 1. Wymagania mikrobiologiczne, część B. Parametry chemiczne, część C. Parametry wskaźnikowe Tabela 1. Wymagania mikrobiologiczne i Tabela 2. Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne oraz część D. Dodatkowe wymagania chemiczne,

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).
Badania wody zrealizowano w laboratoriach spełniających wymagania do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łęcznej
mgr inż. Elżbieta Piłka

Otrzymuje:
1. Gmina Ludwin, Ludwin 51, 21-075 Ludwin
2. a/a.